



Akts nr. 17-27.01.2015.


Par „Augstspiediena mazgāšanas iekārtas” pieslēguma vietas izveides „Autotransporta ēkā”

Objekts: Jaunbūve izglītības programmā "Autotransports"
Būvniecības pasūtītājs: „Jelgavas Tehnikums”, reģ.nr. LV90000041031
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums: 27.01.2015.
Būvuzņēmējs: SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2013.)
Projekts Nr.3, 1.kārta, 2.etaps

Akta priekšmets: Pasūtītājs 2015.gada janvārī informēja, ka ir noslēdzies iepirkums par “Izglītības programmas „Autotransports” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde”. Saskaņā ar šo iepirkumu “Autotransporta ēkā” uzstādīs “Augstspiediena mazgāšanas iekārtu ar ūdens sildītāju”, un tas tiek darbināts ar dīzeļmotoru, un tam ir jābūt ar pastāvīgu ūdens pieslēgumam. Darbinot “Augstspiediena mazgāšanas iekārtu” “Autotransporta ēkā” (telpā nr.1.12 “Detalju mazgātuve”) rodas izplūdes gāzes.

Risinājums: Lai varētu droši un kvalitatīvi ekspluatēt “Augstspiediena mazgāšanas iekārtu ar ūdens sildītāju” nepieciešams izbūvēt pastāvīgo pieslēgumu pie iekšējā ūdensvada Ū-1 un uzstādīt skursteni izplūdes gāzu novadīšanai.

Pamatojums: Izmaiņu rasējumi - Projekts Nr.3, 2.kārta, AVK-2i (ieraksts Autoruzraudzības žurnālā Nr.4 (04.03.2015.)), „Principiālā ūdensvada pieslēguma shēma” (ieraksts Autoruzraudzības žurnālā Nr.3 (10.02.2015.)).

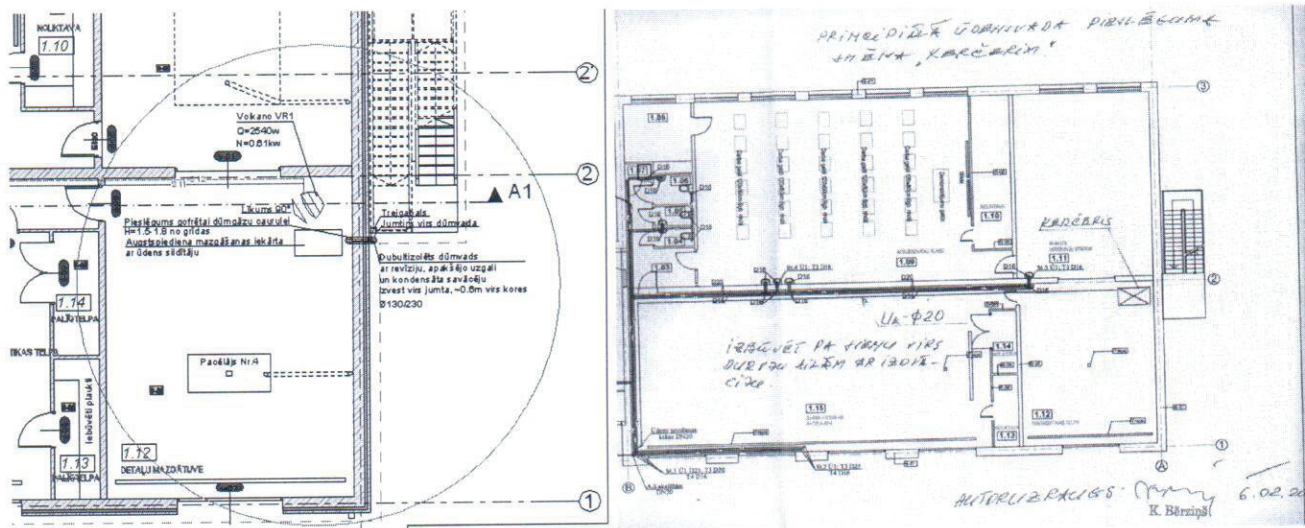

Darba apjomi:

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Apjoms
	Ūdensvada Ū-1 pieslēgums “Augstspiediena mazgāšanas iekārtai”		
1	Ūdensvada caurule D 25 mm	m	15.0
2	Izolācija D25x30 mm	m	15.0



3	Lodventīlis DN20 mm	gab	3.0
4	Veidgabali un stiprinājumi	kts	1.0
<u>Dūmgāzu novadīšana "Augstspiediena mazgāšanas iekārtai"</u>			
1	Nerūsējoša tērauda dubultsienu dūmvads Ø130/230 L=1000 mm	gab.	9.0
2	Nerūsējoša tērauda dubultsienu dūmvads Ø130/230 L=500 mm	gab.	1.0
3	Nerūsējoša tērauda dubultsienu dūmvads Ø130/230 L=250 mm	gab.	1.0
4	Dūmvada jumtiņš nerūs. tērauds	gab.	1.0
5	Adapteris, apakšējais nobeigums, sašaurināts	gab.	1.0
6	Izolēts T-gabals 90° ar revīziju un adapteri	gab.	1.0
7	Izolēts kondensāta izvads uz leju	gab.	1.0
8	Izolēts līkums 90°	gab.	1.0
9	Gofrētā dūmgāzu caurule L=1.5 m	gab.	1.0
10	Nerūsējoša tērauda savienošanas skavas	gab.	9.0
11	Dūmvada stiprinājumi	kompl.	8.0
12	Montāžas komplekts	kompl.	1.0
13	Cauruma izveide ārsienā, būvgružu uztilizācija	kompl.	1.0
14	Apdares darbi ap skursteņa caurumu	kompl.	1.0

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņemts izskatīšanai _____ 2015 18. MARTS _____ Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :